


KAPPEBEHOLDERE

Horisontale/vertikale

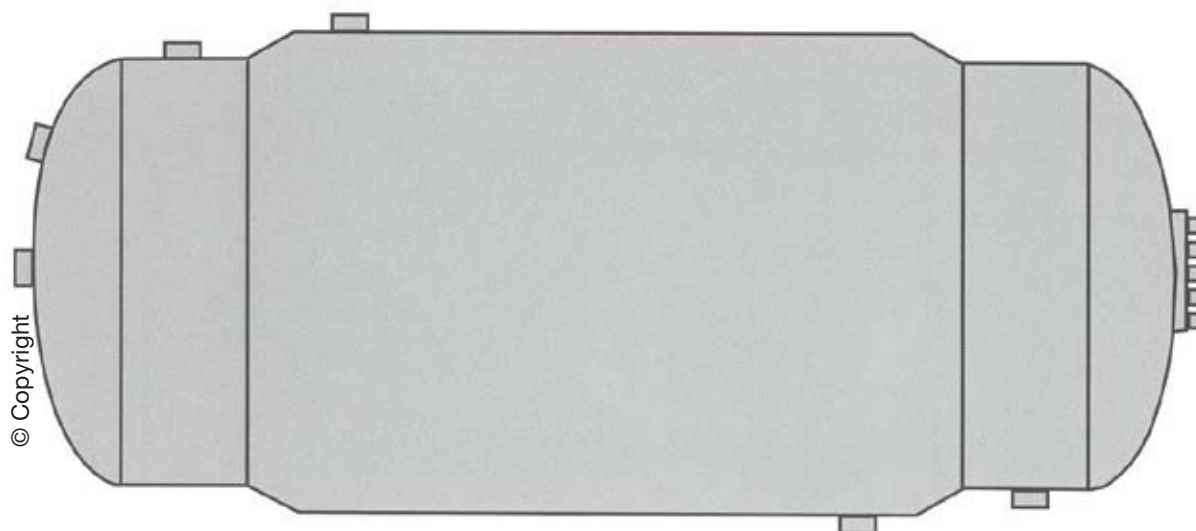

Standardstørrelser

75 til 500 liter


DANA-TANK kappebeholdere er VA godkendte.
Nr.: VA 3.52/10536



Kappebeholdere – vertikale/horisontale

TYPE	FJV	FJV-PUR	SORT	SORT-PUR	
VVS-nr.:	371282	371284	371123	371125	
Anvendelse:	Fjernvarme	Fjernvarme	Centralvarme	Centralvarme	
Max. Tryk i kappe	8 bar	8 bar	2 ½ bar	2 ½ bar	
Indv./Udv. behand.	Emalje/Grå lak	Emalje/Skum	Sort/Rød lak	Sort/Skum	
Volume	VVS-nr:	371282-	371284-	371123-	371125-
75 ltr.	-007	371282-007	371284-007	371123-007	371125-007
100 ltr.	-010	371282-010	371284-010	371123-010	371125-010
150 ltr.	-015	371282-015	371284-015	371123-015	371125-015
200 ltr.	-020	371282-020	371284-020	371123-020	371125-020
250 ltr.	-025	371282-025	371284-025	371123-025	371125-025
300 ltr.	-030	371282-030	371284-030	371123-030	371125-030
400 ltr.	-040	371282-040	371284-040	371123-040	371125-040
500 ltr.	-050	371282-050	371284-050	371123-050	371125-050

Dæksel for 2" elpatron
 2" elpatron 3 kw m. termostat
 Anode
 Ben for lodret montage

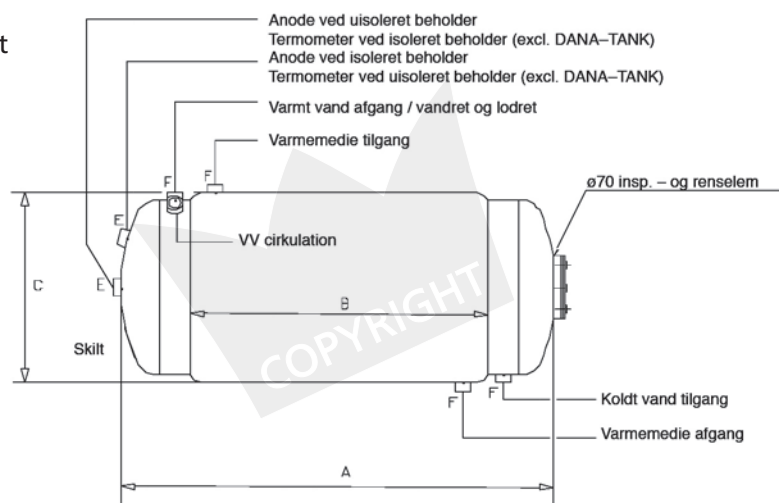

Volumen i ltr.	A i mm.	C i mm.	E i "	F i "	Anode incl.	Emaljeret	PUR isoleret (ca. 40 mm)	B i mm.
75	910	380	3/4"	3/4"	ja	ja-nej	ja-nej	
100	1160	380	3/4"	3/4"	ja	ja-nej	ja-nej	600
150	1220	430	3/4"	3/4"	ja	ja-nej	ja-nej	880
200	1400	480	3/4"	1"	ja	ja-nej	ja-nej	1050
250	1480	530	3/4"	1"	ja	ja-nej	ja-nej	1100
300	1300	580	3/4"	1"	ja	ja-nej	ja-nej	930
400	1500	630	3/4"	1 1/4"	ja	ja-nej	ja-nej	1130
500	1680	690	3/4"	1 1/4"	ja	ja-nej	nej	1250
600	2100	750	3/4"	1 1/4"	ja	ja-nej	nej	

Vedligehold:

Kappebeholderens anode skal jævnligt tilses og udskiftes efter behov.

Ovennævnte max. tryk må aldrig overskrides.

Ret til ændringer forbeholdes.

I øvrigt fremstilles varmeakkumuleringsstanke efter opgave.

